

Изготавливается по техническим условиям
Класс напряжения

TKC/1.686392.002 TY

220 kb

252 KB

145 KB

505 KB/460 KB

UMTC/BCA

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

Ток мермучеckoу cтoукоcтu lth, Zc

1.0 К динамической стойкости

Лечение проводника при Ima

ЭРМЕНЕВ ЧУЛМАНОВЫХ РАЗРЯДОВ

Ирреверсивный переход к вершинам

ИЛЫМУНУН АНЫМАТТЫК НАСРУЖА

10/11/14 11:00 AM 10/11/14 11:00 AM


Трудовой дисциплины

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎՊԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ
ԿՐԹԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ
ԿՐԹԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ

ВЫГОДА ИСТОЧНИКА ИЛИ ПРОБЛЕМА МОДЫ

Внешняя информация/ишем

Выпущено 130/191119

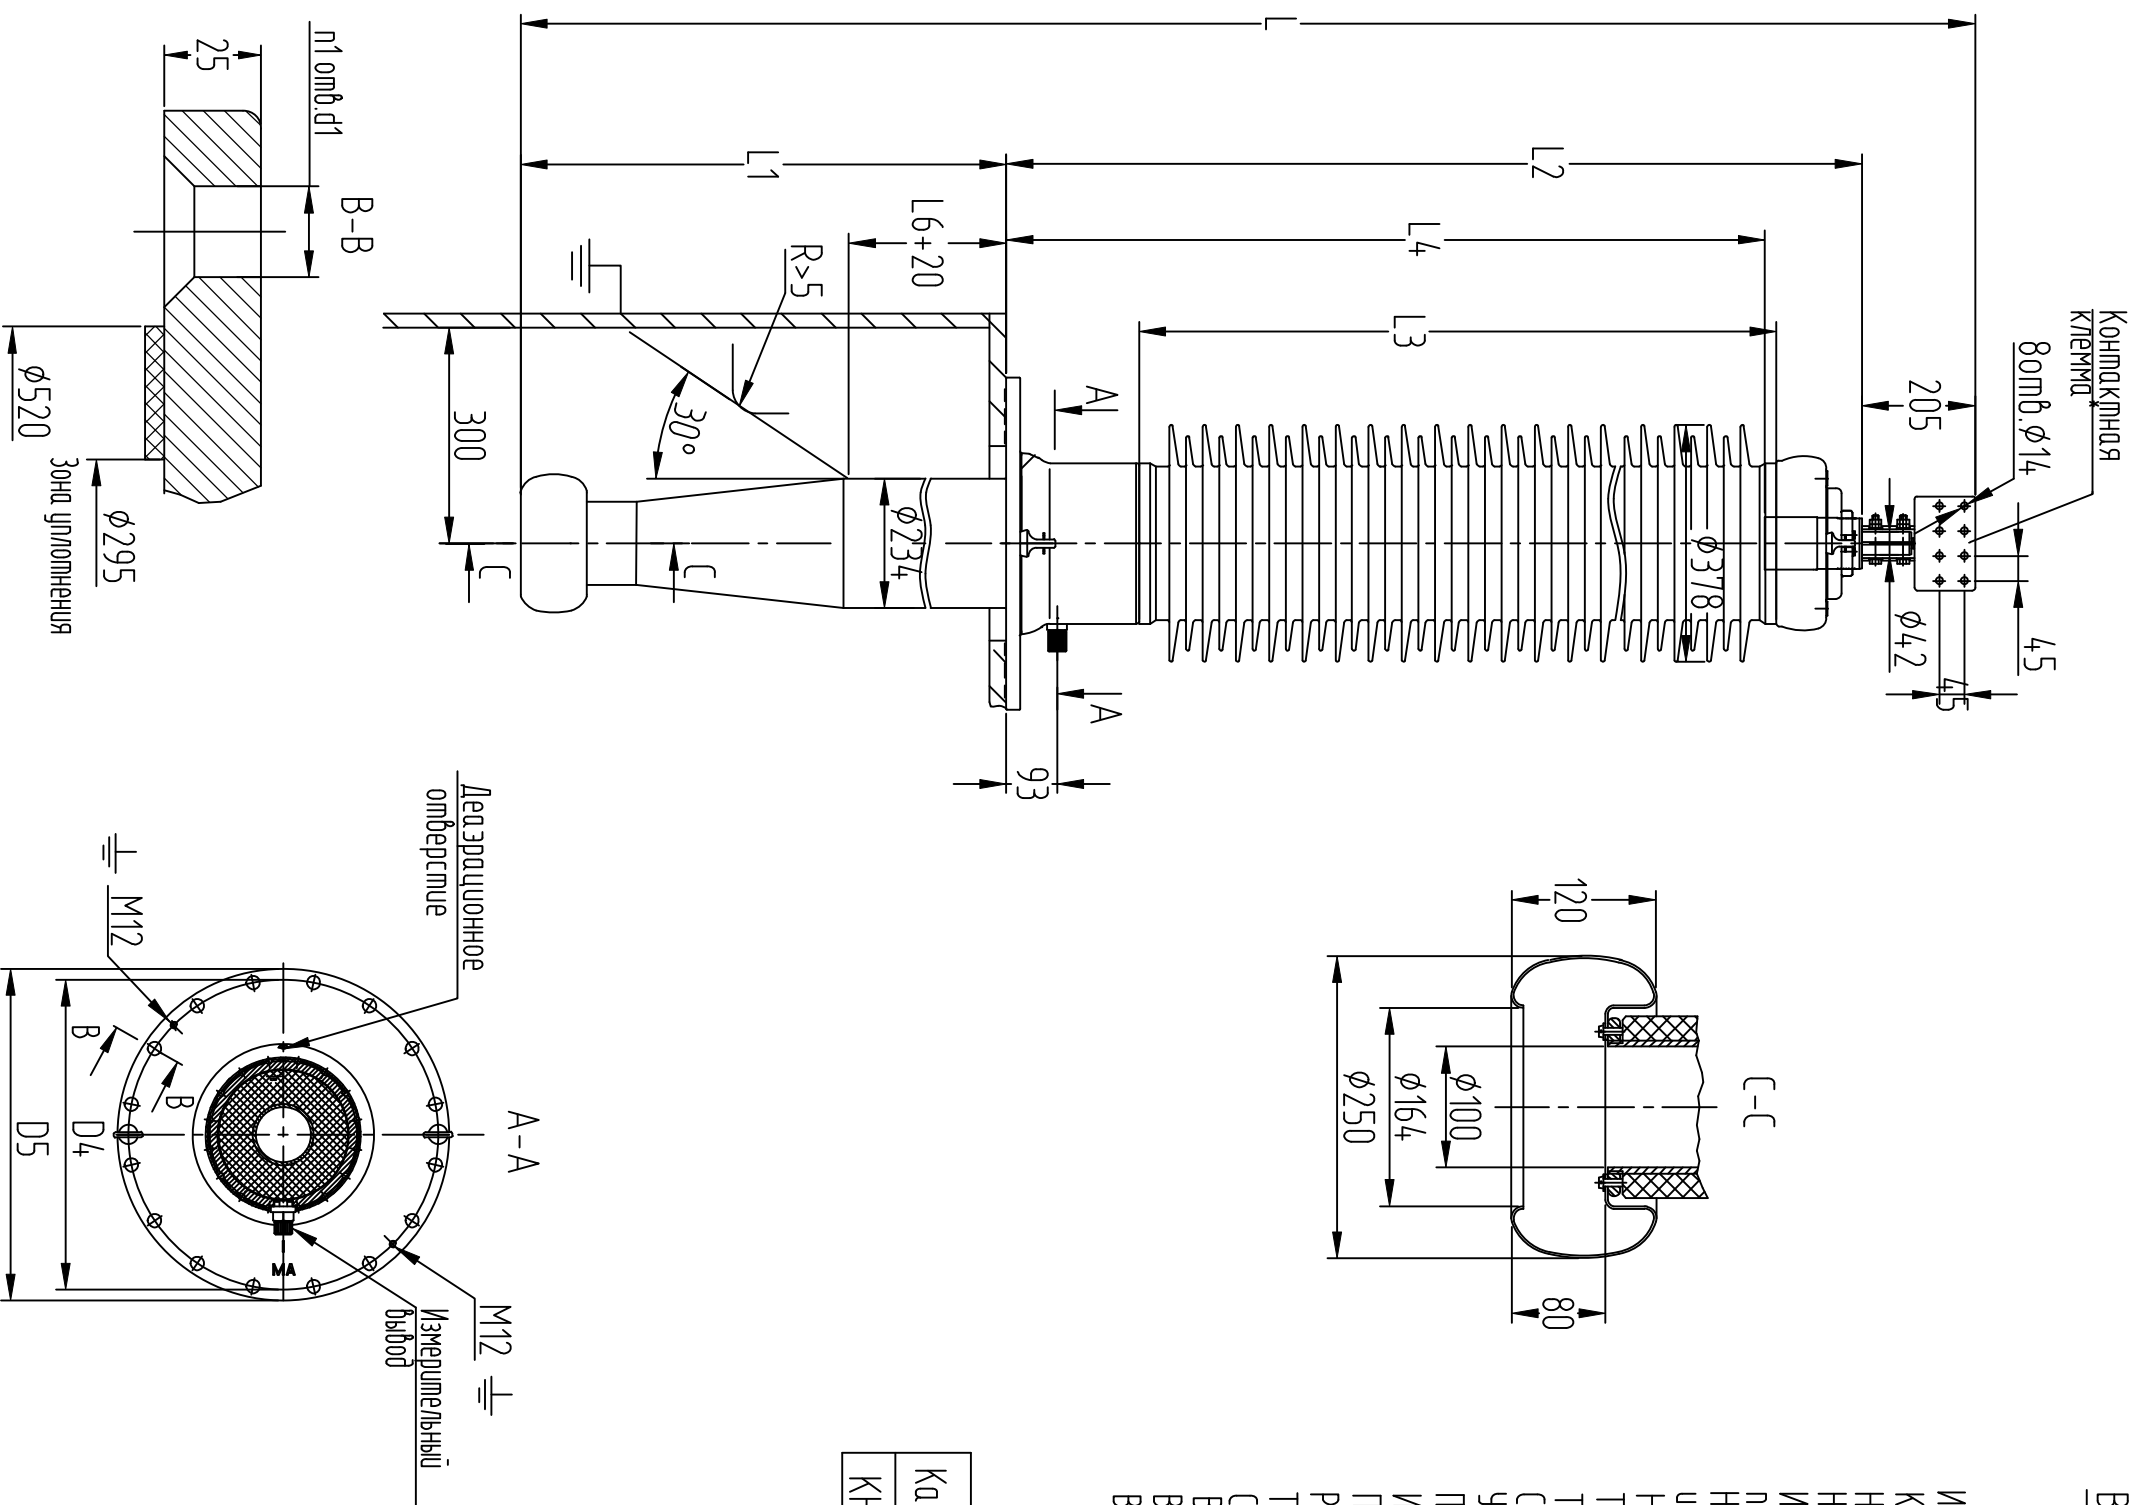

Камера/ложный номер	L	L1	L2	L3	L4	L6	D4	D5	d1	n1	Масса
КН 2.9.001-AS	4379	1380	2794	2400	2619	700	560	600	24	16	357 кг

* Возможна контактная инфекция шпильками друг от друга и другим контактным клеммам.

****По требованию заказчика возможна дополнительная комплектация ввоба зазозотвордным патрордком.**

						КН 2.9.001-AS
Мзм.	Лист	N-докум.	Подпись	Дата		Ввод трансформаторный BRIT-S-90-220-1050/2000
Разработ.	Дрожжина					
Проб.	Косляхин					
H. контр.	Ожогин					
Отд. кач.	Дебильская					
Упр.	Савинов					
						Выпуск 1
						“ЭЧ Энерджи” 000
Лист		Масса		Машинод		
						Листов 1